
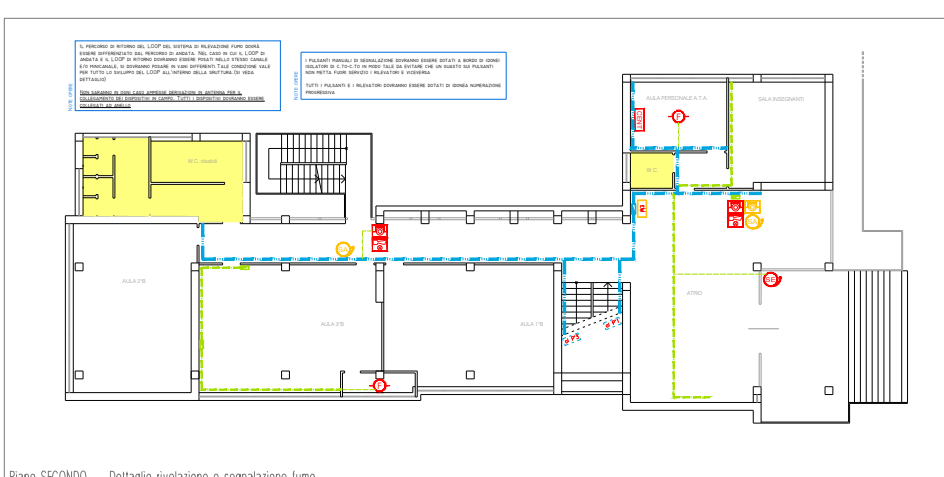


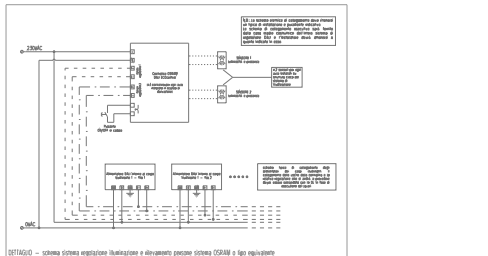

LE LOGICHE DI COMANDO DEI VENTILATORI IN CAMPO E IL COLLEGAMENTO DEGLI ATTUATORI CHE RIVOLGONO FONTE E POSATI IN CAMPO A SENSO DEGLI STRESS, GLI ALIMENTAZIONE, ECC., PER LA SUPERVIZIONE, CONTROLLO, GESTIONE E REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI RICICLAGGIO D'AMBIENTE ESSE DEFINITE DI SEDE ESECUTIVA CON LA PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI. FUNZIONALI COLLEGAMENTI AI CASI DI COLLEGAMENTO FANTASY CAMPO AL SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO DELL'INTERO SISTEMA DI REGOLAZIONE SONO COMPRESI IN APPOSITA VOCE A PARERE NEL CORPO RELATIVO ALLA IMPIANTI MECCANICI REDDITO DA ALTRO PREDEFINITA INCASSARE PER IL CAMPO. IN NON CASI, IN FASE DI OFFERTA, SI DOVRA' TENERE CONTI DELLE POSSIBILI VARIAZIONI DI INTERVENTO IN QUANTO NESSUN COSTO AGGIUNTIVO VERBA E CONTROLLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. IL CANGIO DELLA LINEA REALIZZATIVE DELLE OPERE PROGETTAZIONE ESECUTIVE DEGLI SORELLI ELETTRICI DI POTENZA, AUGURARSI E DI CONTROLLI FACENTI CAMPO AL SISTEMA DI SUPERVISORIO, COMANDO, GESTIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI CHE VERBA FORMATE E POSATO IN OPERA. I DISPOSITIVI DI SUPERVIZIONE, COMANDO, GESTIONE DEGLI IMPIANTI MECCANICI SONO COMPRESI IN APPOSITA VOCE A PARERE NEL CORPO RELATIVO ALLA IMPIANTI MECCANICI RIVOLGONO ALI SORELLI ELETTRICI DI PROGETTO.